

110kV罗塘变电站工程建筑设计方案公示

一、项目基本情况

项目位于河源市高新区，祥和路北侧，和谐路东侧，总用地面积为6626.63m²，规划建设变电站1座，建筑面积2520.00m²。建设单位为：广东电网有限责任公司河源供电局。


二、主要经济技术指标

总建筑面积为2520.00m²，计容建筑面积为1660.98m²，容积率为0.25，建筑密度为15.18%，绿化率为46%。

总技术经济指标

序号	项目	指标	备注
1	规划用地面积	6626.63m ²	
2	建筑总占地面积	1005.94m ²	
3	总建筑面积	2520.00m ²	
其中	计容建筑面积	1660.98m ²	
	不计容建筑面积	859.02m ²	
4	建筑密度	15.18%	
5	容积率	0.25	
6	绿化率	46%	

规划总平面图

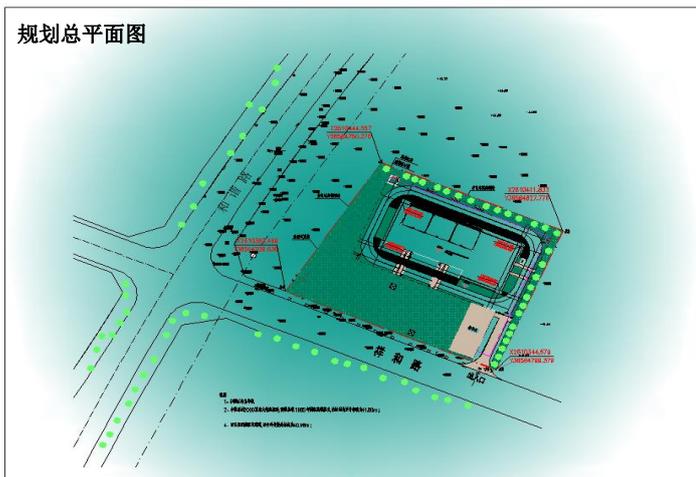

三、附注

根据相关规定，我局将该规划建筑设计方案进行规划公示征求公众意见。欢迎广大市民提出宝贵的意见或建议

公示时间：

联系电话：0762-3600298

电子邮箱：hyxgtgh@163.com

地址：广东省河源市高新区创业服务中心(高新区国土规划建设局)

有效反馈意见：反馈时请注明为“110kV罗塘变电站规划建筑设计方案规划公示意见反馈”，并提供真实联系人姓名、联系电话、联系地址。如反馈意见信息不准确或不完整导致无法进一步核实有关情况，视为无效意见


方案鸟瞰效果图



方案区位图



方案建筑正立面图

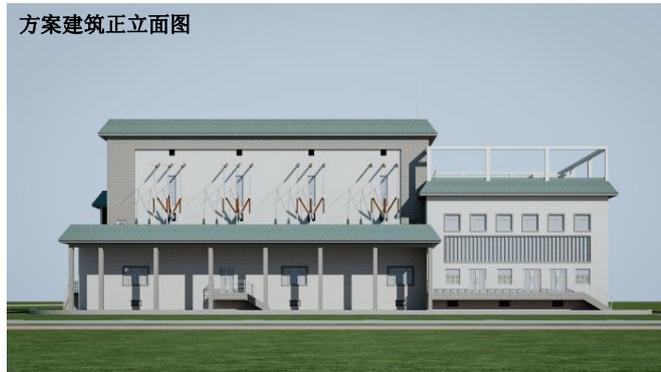

方案建筑背立面图

